


ZACHODNIOPOMORSKI
PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
w Szczecinie
70-632 Szczecin, ul. Spedytorów 6/7
tel. 91 462 30 00; fax 91 462 48 41

13
ABZICHT
1
d

Szczecin, dnia 9. października 2013 r.

NZNS.9011.30.2013

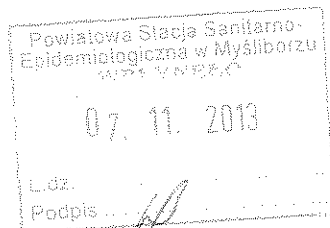

**Szkoła Podstawowa nr 4
ul. Kombatantów 3
74-320 Barlinek**

Dotyczy: wniosku w sprawie wyrażenia zgody na warunkowe użytkowanie pomieszczeń dla klas 0, usytuowanych w piwnicach budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Kombatantów 3 w Barlinku.

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie w odpowiedzi na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Barlinku p. Elżbiety Trautman uprzejmie informuje, że w świetle obowiązujących przepisów brak jest podstaw do wyrażenia zgody na warunkowe użytkowanie pomieszczeń przeznaczonych dla klas 0.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, iż przedmiotowe pomieszczenia mają wysokość poniżej 2,50 m w świetle i są usytuowane na poziomie piwnicy budynku. Od początku istnienia szkoły podstawowej pomieszczenia te były i są nadal wykorzystywane jako sale dydaktyczne.

We wniosku została również zawarta informacja o braku wymaganego oświetlenia w przedmiotowych pomieszczeniach. Zgodnie z wymogami § 57 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) „pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno mieć zapewnione oświetlenie dzienne, dostosowane do jego przeznaczenia, kształtu i wielkości z uwzględnieniem warunków określonych w § 13, oraz w ogólnych przepisach bhp”, zaś w myśl przepisu § 57 ust 2 „stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8, natomiast w innym pomieszczeniu, w którym oświetlenie jest wymagane ze względów na przeznaczenie – co najmniej 1:12”. Zgodnie zaś z § 72 ust. 1 cytowanego w/w rozporządzenia pomieszczenia do pracy, nauki i innych celów, w których nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, przeznaczone na stały lub czasowy pobyt więcej niż 4 osób powinny mieć minimalną wysokość 3,0 m w świetle. Na podstawie § 72 ust. 2 cytowanego rozporządzenia państwowy wojewódzki inspektor sanitarny może wyrazić zgodę na obniżenie pomieszczeń do wysokości 2,5 m w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji. W analizowanym przypadku wysokość sal lekcyjnych wynosi poniżej 2,50 m w świetle. Zatem w związku z powyższym przepisem brak jest podstaw do udzielenia przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie zgody na odstępstwo od warunków technicznych w zakresie wysokości przedmiotowych pomieszczeń. Ponadto w myśl § 73 ust. 2 rozporządzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) poziom podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku oświaty, wychowania i nauki poziom podłogi powinien znajdować się co najmniej 0,3 m powyżej terenu urządzonego przy budynku i żaden przepis tego rozporządzenia nie daje Zachodniopomorskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Szczecinie kompetencji do udzielenia zgody na obniżenie poziomu podłogi w tego typu pomieszczeniach.

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie mając powyższe na uwadze uznał, iż w omawianym przypadku brak jest podstaw udzielenia zgody na warunkowe użytkowanie przedmiotowych pomieszczeń.

Otrzymuje:

1. Adresat,

2) a/a. ADRESAT

Zastępca Zachodniopomorskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Szczecinie

dr n. med. Janusz Daszko

inspektor sanitarny ochrony zdrowia